



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./744 /विद्युत/2019

सिस्टम टेंडर क. 50732

कोरबा, दिनांक 09.03.2019

ई- प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसि ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्याविधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत अटल आवास के पीछे ओम फ्लेट के पास निर्मित 24 नग आवास गृहों हेतु बाह्य विद्युतीकरण कार्य	6,72,872/-	5,100/-	02 माह	वर्ग अ- श्रेणी	01.04.2019 से


शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्कैन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं

कार्यालय अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		09.03.19	17.00	09.03.19	17.00	Release Tender
2		Bid Submission	09.03.19	17.00	30.04.19	17.30	
3	Tender Open		01.04.19	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
 For, Commissioner Korba (C.G.)

B41035180117 : Est. of xmer atal awas colony

Sl. No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Total	Estimate	Remarks
1	M	1	NO	89,213.04	89,213.04	E200426	
2	M	816.200	TO	46.40	37,871.68	E200426	
3	M	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200426	
4	M	3	NO	128.45	385.35	E200426	
5	M	3	NO	119.62	358.86	E200426	
6	M	6	NO	142.14	852.84	E200426	
7	M	1	NO	1,676.77	1,676.77	E200426	
8	M	3	NO	1,177.88	3,533.64	E200426	
9	M	20.000	KG	41.79	835.80	E200426	
10	M	4	NO	441.23	1,764.92	E200426	
11	M	22.000	KG	70.44	1,549.68	E200426	
12	M	4	NO	322.98	1,291.92	E200426	
13	M	2.100	M3	2,510.80	5,272.68	E200426	
14	M	34.000	KG	41.79	1,420.86	E200426	
15	M	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200426	
16	M	1	NO	89.74	89.74	E200426	
17	M	9	M	215.22	1,936.98	E200426	
18	M	15.000	KG	63.00	945.00	E200426	
19	M	4.000	KG	76.08	304.32	E200426	
20	M	1	L	146.77	146.77	E200426	
21	M	1	L	327.94	327.94	E200426	
22	M	3	NO	504.66	1,513.98	E200426	
23	M	1.000	KG	69.38	69.38	E200426	
24	M	4.000	KG	68.22	272.88	E200426	
25	M	4.000	KG	67.06	268.24	E200426	
26	M	5.000	KG	67.06	335.30	E200426	
27	M	120	M	57.60	6,912.00	E200426	
28	M	1	NO	19,116.00	19,116.00	E200426	
29	M	1	NO	8,496.00	8,496.00	E200426	
30	N	2.100	M3	578.84	1,215.56	E200426	
31	N	1	NO	7,884.53	7,884.53	E200426	
32	N	1	NO	12,026.40	12,026.40	E200426	
33	V	1.000		5,019.97	5,019.97	E200424	
34	V	0.075		195,942.93	14,695.72	E200424	
35	V	0.125		237,785.11	29,723.14	E200424	
36	V	0.150		217,069.42	32,560.41	E200424	
37	V	0.090		32,560.41	2,930.44	E200424	
38	V	0.090		32,560.41	2,930.44	E200424	
39	V	1.000-		29,889.60	29,889.60	E200424	
				276,039.94	276,039.94		

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondinar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA(C.G.)

Scanned by CamScanner

410351802200220 : est of 11 kv line atal aw

Sl. No.	QTY	UNIT	DESCRIPTION	PLANT/FACT	QUANTITY	UNIT	ESTIMATE PRICE	ESTIMATE VALUE	POSTAL CHARGE	PENALTY
1	1	M	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR	BLSP	2,856.700	KG	46,403.88	132,575.89	E200426	1
2	2	M	11 KV V CROSS ARM	BLSP	7	NO	1,057.95	7,405.65	E200426	1
3	3	M	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	7	NO	322.98	2,260.86	E200426	1
4	4	M	11KV top clamp	BLSP	7	NO	296.79	2,077.53	E200426	1
5	5	M	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	7	NO	114.85	803.95	E200426	1
6	6	M	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	21	NO	142.14	2,984.94	E200426	1
7	7	M	ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	BLSP	1,236	M	33.95	41,962.20	E200426	1
8	8	M	SLEEVE JOINTING ALUMINIUM FOR 0.03SQ INC	BLSP	4	NO	29.14	116.56	E200426	1
9	9	M	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	4,550	M3	2,510.80	11,424.14	E200426	1
10	10	M	Red Oxide Paint.	BLSP	3,500	L	146.77	513.70	E200426	1
11	11	M	Aluminium Paint.	BLSP	3,500	L	327.94	1,147.79	E200426	1
12	12	M	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	14,000	KG	76.08	1,065.12	E200426	1
13	13	M	7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	7	NO	89.74	628.18	E200426	1
14	14	M	BINDING WIRE	BLSP	1,500	KG	155.45	233.18	E200426	1
15	15	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	0,500	KG	69.38	34.69	E200426	1
16	16	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	4,000	KG	68.22	272.88	E200426	1
17	17	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	5,000	KG	67.06	335.30	E200426	1
18	18	M	11KV cut point channel paint	BLSP	2	NO	3,257.64	6,515.28	E200426	1
19	19	M	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	BLSP	35,000	KG	63.00	2,205.00	E200426	1
20	20	M	Stay clamp LT/Pair	BLSP	2	NO	155.99	311.98	E200426	1
21	21	M	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	17,000	KG	70.44	1,197.48	E200426	1
22	22	M	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV	BLSP	2	NO	441.23	882.46	E200426	1
23	23	M	1 BOLT M 20X128MM THREAD PORTION 50 MM	BLSP	4	NO	124.12	496.48	E200426	1
24	24	M	1.1 MTR OPDC CROSS ARM	BLSP	1	NO	2,508.60	2,508.60	E200426	1
25	25	N	Labour charges as per Sch No - CL-4		0.400	NO	55,260.79	22,104.32	E200424	1
26	26	N	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING		4.550	M3	578.84	2,633.72	E200424	1
27	27	N	Transportation		0.400			24,738.04	E200424	1
28	28	V	Incidental Charges @ 7.5%		0.075			3,781.35	E200424	1
29	29	V	Overhead Charges @ 12.5%		0.125			16,496.99	E200424	1
30	30	V	Supervision Charges @ 15%		0.150			33,122.03	E200424	1
31	31	V	CGST @ 9%		0.090			36,704.68	E200424	1
32	32	V	SGST @ 9%		0.090			3,303.42	E200424	1
33	33	V	GST including in material		1.000			3,303.42	E200424	1
								33,553.20	E200424	1
								63,158.69		
								307,856.57		

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA (C.G.)



1035180221 : Est of LT line atal awas u PM

Sl. No.	Quantity	Unit	Description	Particulars	Rate	Amount	Material	Labour	Overhead	Profit	Total	Remarks
1	1 M		R S JOIST 175X85 MM									
2	2 M		SUSPENSION CLAMP									
3	3 M		INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR AB CAB									
4	4 M		UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR									
5	5 M		ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP									
6	6 M		LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5									
7	7 M		STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV									
8	8 M		STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)									
9	9 M		Stay clamp LT/Pair									
10	10 M		CONCRETE 1:3:6 RATIO									
11	11 M		BOLT WITH NUT M S 12X100 MM									
12	12 M		M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm									
13	13 M		M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm									
14	14 M		EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M									
15	15 M		DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR									
16	16 M		Red Oxide Paint.									
17	17 M		Aluminium Paint.									
18	18 M		Service ring made of 16 mm									
19	19 M		ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured LT PVC									
20	20 M		END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM									
21	21 M		CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA									
22	22 M		LT FEEDER PILLER BOX FOR 1PH & CONNECTIO									
23	23 M		LABOUR CHARGES FOR CONCRETING									
24	24 M		LABOUR SCH FOR D-4-(1) A. LABOUR CHARGE									
25	25 M		Transportation Charge									
26	26 M		Overhead Charges @ 12.5%									
27	27 M		Incidental Charges @ 7.5%									
28	28 M		Supervision Charges @ 15%									
29	29 M		CGST @ 9%									
30	30 M		SGST @ 9%									
31	31 M		GST including in material									
32	32 M											
33	33 M											
34	34 M											
35	35 M											
36	36 M											
37	37 M											
38	38 M											
39	39 M											
40	40 M											
41	41 M											
42	42 M											
43	43 M											
44	44 M											
45	45 M											
46	46 M											
47	47 M											
48	48 M											
49	49 M											
50	50 M											
51	51 M											
52	52 M											
53	53 M											
54	54 M											
55	55 M											
56	56 M											
57	57 M											
58	58 M											
59	59 M											
60	60 M											
61	61 M											
62	62 M											
63	63 M											
64	64 M											
65	65 M											
66	66 M											
67	67 M											
68	68 M											
69	69 M											
70	70 M											
71	71 M											
72	72 M											
73	73 M											
74	74 M											
75	75 M											
76	76 M											
77	77 M											
78	78 M											
79	79 M											
80	80 M											
81	81 M											
82	82 M											
83	83 M											
84	84 M											
85	85 M											
86	86 M											
87	87 M											
88	88 M											
89	89 M											
90	90 M											
91	91 M											
92	92 M											
93	93 M											
94	94 M											
95	95 M											
96	96 M											
97	97 M											
98	98 M											
99	99 M											
100	100 M											

for Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA (C.G.)

Single line diagram for external electrification of Atal Awas Pushpa Shikha Colony Behind Om Flat, Rampur Korbga under pondimar zone of City of Korba.

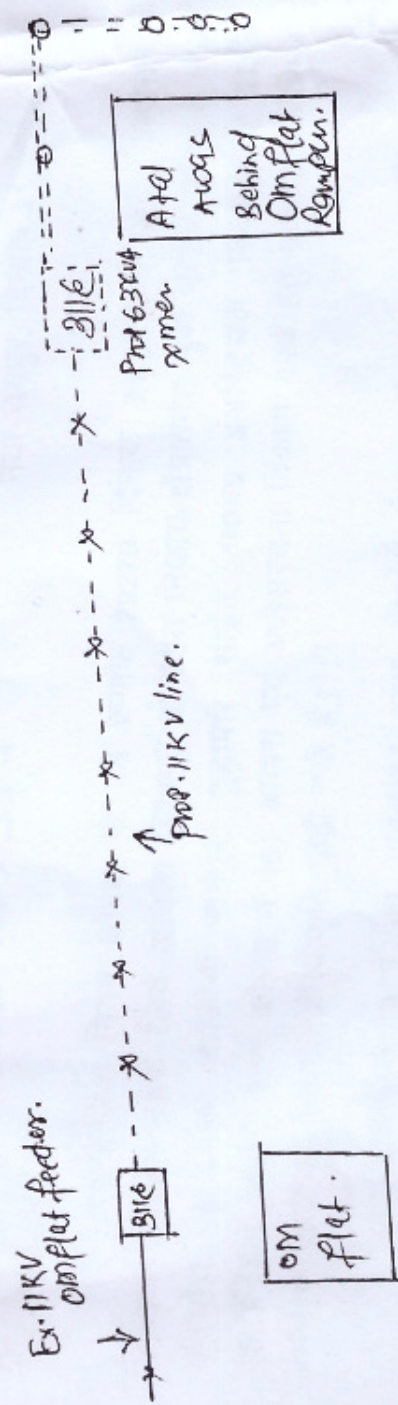

Index	
—	Ex. 11KV line on H-Beam 152x152mm, 11mtr long, 37.1 kg/mtr.
---x---	Prop. 11KV line on 11mtr long, 152x152mm, 37.1 kg/mtr. H-Beam pole (40mtr).
---x---	Prop. LT Line on RSJ 175x85mm, 9.3mtr long 19.495kg/m (Double bar)
[Box]	Ex. Transfo 2000
[Box]	Prop. 63 KVA Transformer on H-Beam 11mtr pole 152x152mm, 37.1 kg/mtr.

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA (C.G.)